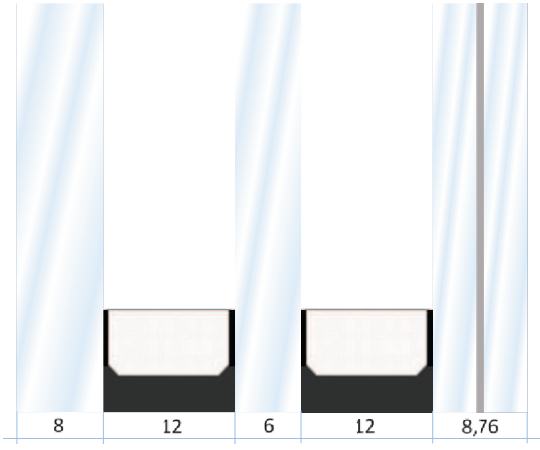


**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej  
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań


nr GLA-1301.3/17

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**Nowa Wieś  
ul. Kopalniana 9  
42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	8/12/6/12/8,76
<i>Budowa:</i>	TH1,1 8/12/FL 6/12/44.2 TH1,1 kl.P2A Ar
<i>Wymiary:</i>	1230 mm x 1480 mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Masa jednostkowa próbki:</i>	57 kg/m <sup>2</sup>
<i>Schemat:</i>	

<i>Wskaźnik</i>	<b>R<sub>w</sub> (C; C<sub>tr</sub>)</b>	<b>STC</b>	<b>OITC</b>
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 10140-1:2011 PN-EN ISO 10140-2:2011 PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
<i>Wartość</i>	<b>43 (-3; -8) dB</b>	<b>43 dB</b>	<b>32 dB</b>

Łozienica, 24.01.2017

  
dr Krzysztof Mech  
Kierownik Laboratorium Akustyki