

**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań

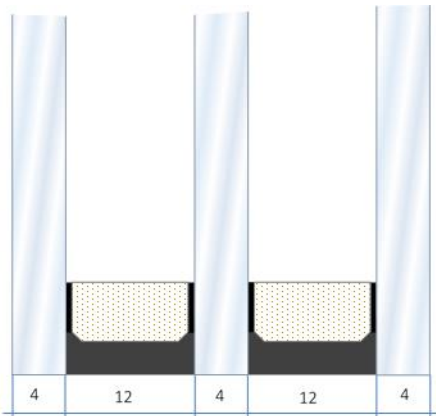
nr GLA-1277.4/16

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**

Nowa Wieś


ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	4 / 12 / 4 / 12 / 4
<i>Budowa:</i>	TH1,1 4 / 12 / FL 4 / 12 / TH1,1 4 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230mm x 1480mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Schemat:</i>	

<i>Wskaźnik</i>	R_w (C; C_{tr})	STC	OITC
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
<i>Wartość</i>	33 (-2; -5) dB	33 dB	25 dB

Łozienica, 26.08.2016


dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki