

**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań

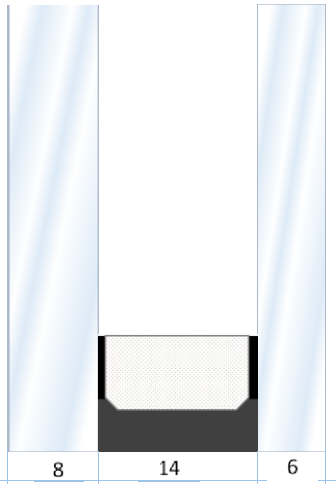
nr GLA-1288.5/16

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**

Nowa Wieś


ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	8 / 14 / 6
<i>Budowa:</i>	FL 8/14/TH1,1 6 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230mm x 1480mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Schemat:</i>	

<i>Wskaźnik</i>	R_w (C; C_{tr})	STC	OITC
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
<i>Wartość</i>	38 (-1; -5) dB	38 dB	31 dB

Łozienica, 23.11.2016


dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki