

**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej  
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań

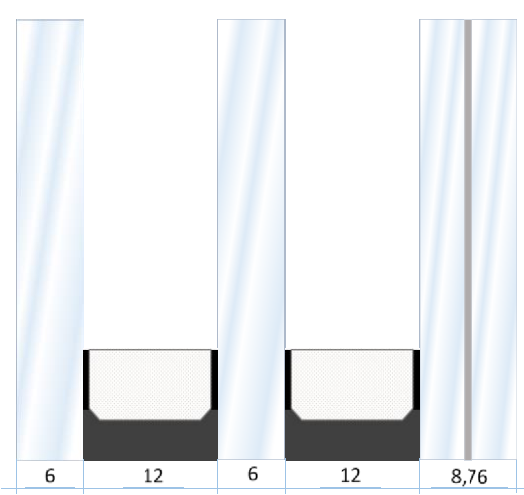
nr GLA-1288.3/16

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**

Nowa Wieś


ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	6 / 12 / 6 / 12 / 8,76
<i>Budowa:</i>	TH1,1 6/12/FL 6/12/44.2 TH1,1 kl.P2A Ar
<i>Wymiary:</i>	1230mm x 1480mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Schemat:</i>	

Wskaźnik	$R_w$ (C; C <sub>tr</sub> )	STC	OITC
Podstawa	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
Wartość	<b>40 (-2; -7) dB</b>	<b>40 dB</b>	<b>30 dB</b>

Łozienica, 25.10.2016

  
dr Krzysztof Mech  
Kierownik Laboratorium Akustyki