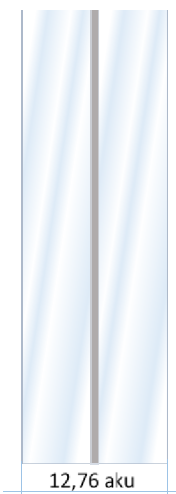


**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej  
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań


nr GLA-1288.8/16

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**Nowa Wieś  
ul. Kopalniana 9  
42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Szkló warstwowe z folią akustyczną
<i>Opis:</i>	12,76 aku
<i>Budowa:</i>	VSG (FL 6/ 0,76 PVB SC/ FL 6) kl.1/B/1
<i>Wymiary:</i>	1230mm x 1480mm
<i>Schemat:</i>	

<i>Wskaźnik</i>	<b>R<sub>w</sub> (C; C<sub>tr</sub>)</b>	<b>STC</b>	<b>OITC</b>
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
<i>Wartość</i>	<b>40 (-1; -3) dB</b>	<b>40 dB</b>	<b>35 dB</b>

Łozienica, 5.12.2016

  
dr Krzysztof Mech  
Kierownik Laboratorium Akustyki