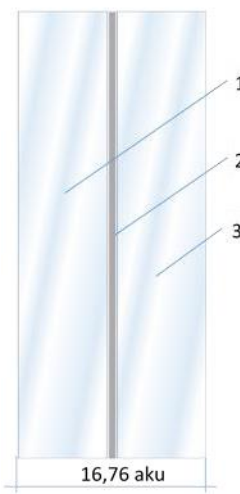


**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań


nr GLA-1288.7/16

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**Nowa Wieś
ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Szkló warstwowe z folią akustyczną
<i>Opis:</i>	16,76 aku
<i>Budowa:</i>	VSG (FL 8/0,76 PVB SC/FL 8) kl.1/B/1
<i>Wymiary:</i>	1230mm x 1480mm
<i>Schemat:</i>	

<i>Wskaźnik</i>	R_w (C; C_{tr})	STC	OITC
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
<i>Wartość</i>	42 (0; -3) dB	42 dB	37 dB

Łozienica, 30.11.2016


dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki