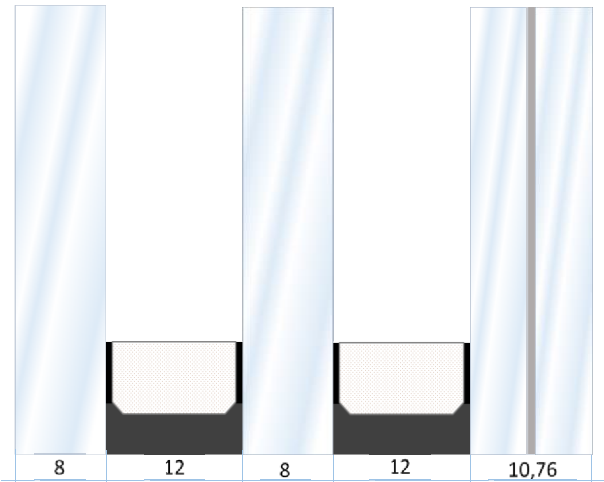


**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań


nr GLA-1288.10/16

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**Nowa Wieś
ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	8/12/8/12/10,76
<i>Budowa:</i>	TH1,1 8 / 12 / FL 8 / 12 / 55.2 TH1,1 kl. P2A Ar
<i>Wymiary:</i>	1230mm x 1480mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Schemat:</i>	

Wskaźnik	R_w (C; C _{tr})	STC	OITC
Podstawa	PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
Wartość	44 (-3; -7) dB	44 dB	33 dB

Łozienica, 7.12.2016


dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki