

**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**

Sprawozdanie z badań

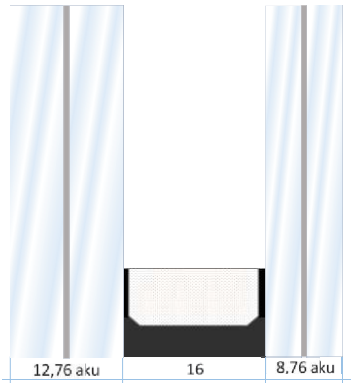
nr GLA-1312.5/17

Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**

Nowa Wieś

ul. Kopalniana 9

42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	12,76 aku/ 16/ 8,76 aku
<i>Budowa:</i>	66.2 Phon kl.P2A/16/44.2 TH1,1 Phon kl.P2A U=1,1 EN673 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230 mm x 1480 mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Masa jednostkowa próbki:</i>	54 kg/m ²
<i>Schemat:</i>	

<i>Wskaźnik</i>	R_w (C; C_{tr})	STC	OITC
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 10140-1:2011 PN-EN ISO 10140-2:2011 PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-10	ASTM E1332-10
<i>Wartość</i>	47 (-2; -7) dB	47 dB	36 dB

Łozienica, 26.04.2017

dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki