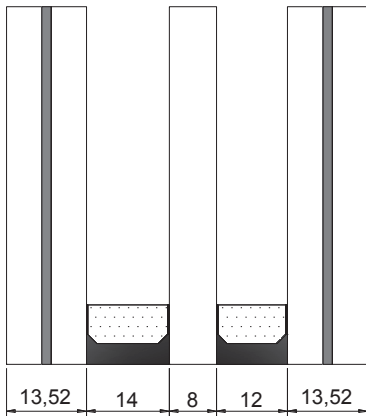


**Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej
od dźwięków powietrznych elementu budowlanego**Na podstawie sprawozdania z badań: nr **GLA-1378.1/18**Zleceniodawca**PRESS GLASS S.A.**Nowa Wieś
ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	13,52aku/14/8/12/13,52aku
<i>Budowa:</i>	VSG (FL 6 hart/1,52 PVB akust./TH1,0 6 hart) kl.1/B/1/ 14 / FL8 hart / 12 /VSG (TH1,0 6 hart/1,52 PVB akust./FL 6 hart)kl.1/B/1 U=0,6 EN673 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230 mm x 1480 mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Masa jednostkowa próbki:</i>	80,5 kg/m ²
<i>Schemat:</i>	

<i>Wskaźnik</i>	R_w (C; C_{tr})	STC	OITC
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 10140-1:2016 PN-EN ISO 10140-2:2011 PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-16	ASTM E1332-16
<i>Wartość</i>	51 (-1; -4)dB	51 dB	42 dB

Łozienica, 30.05.2018

dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki