

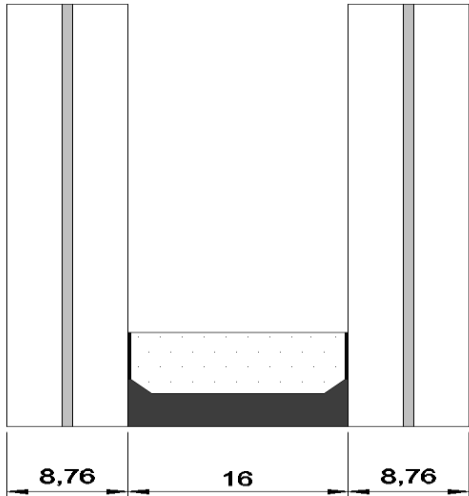
Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych elementu budowlanego

Na podstawie sprawozdania z badań: nr GLA-1402 / 18

Zleceniodawca

PRESS GLASS S.A.

Nowa Wieś
ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	8,76aku / 16 / 8,76aku
<i>Budowa:</i>	VSG (FL 4/0,76 PVB SC/Combi Neutral 70/40 4) kl.1/B/1 / 16 / 44.2 Phon kl.P2A U=1,1 EN673 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230 mm x 1480 mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Masa jednostkowa próbki:</i>	41,4 kg/m ²
<i>Schemat:</i>	

Wskaźnik	R _w (C; C _{tr})	STC	OITC
<i>Podstawa</i>	PN-EN ISO 10140-1:2016 PN-EN ISO 10140-2:2011 PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-16	ASTM E1332-16
<i>Wartość</i>	45 (-3; -8)dB	45 dB	34 dB

Łozienica, 23.10.2018

dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki