

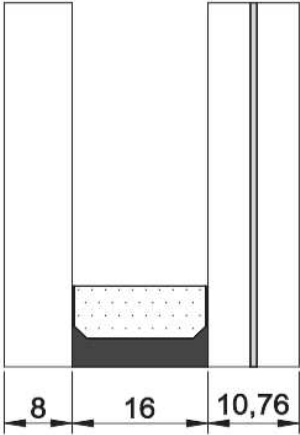
Potwierdzenie wyniku badania izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych elementu budowlanego

Na podstawie sprawozdania z badań: nr GLA-1426.3 / 18

Zleceniodawca

PRESS GLASS S.A.

Nowa Wieś
ul. Kopalniana 9
42-262 Poczesna

<i>Badany obiekt:</i>	Izolacyjna szyba zespolona
<i>Opis:</i>	8 / 16 / 10,76 aku
<i>Budowa:</i>	TH1,1 8/16/VSG (FL 5/0,76 PVB SC/FL 5) kl.1/B/1 U=1,1 EN673 Ar
<i>Wymiary:</i>	1230 mm x 1480 mm
<i>Gaz:</i>	Argon
<i>Masa jednostkowa próbki:</i>	--- kg/m ²
<i>Schemat:</i>	

Wskaźnik	R _w (C; C _{tr})	STC	OITC
Podstawa	PN-EN ISO 10140-1:2016 PN-EN ISO 10140-2:2011 PN-EN ISO 717-1: 2013	ASTM E413-16	ASTM E1332-16
Wartość	42 (-3; -8)dB	41 dB	31 dB

Łozienica, 28.01.2019

dr Krzysztof Mech
Kierownik Laboratorium Akustyki